


**2017 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas Plungės m. V.  
Mačernio ir Lentpjūvės gatvių katilinėms**

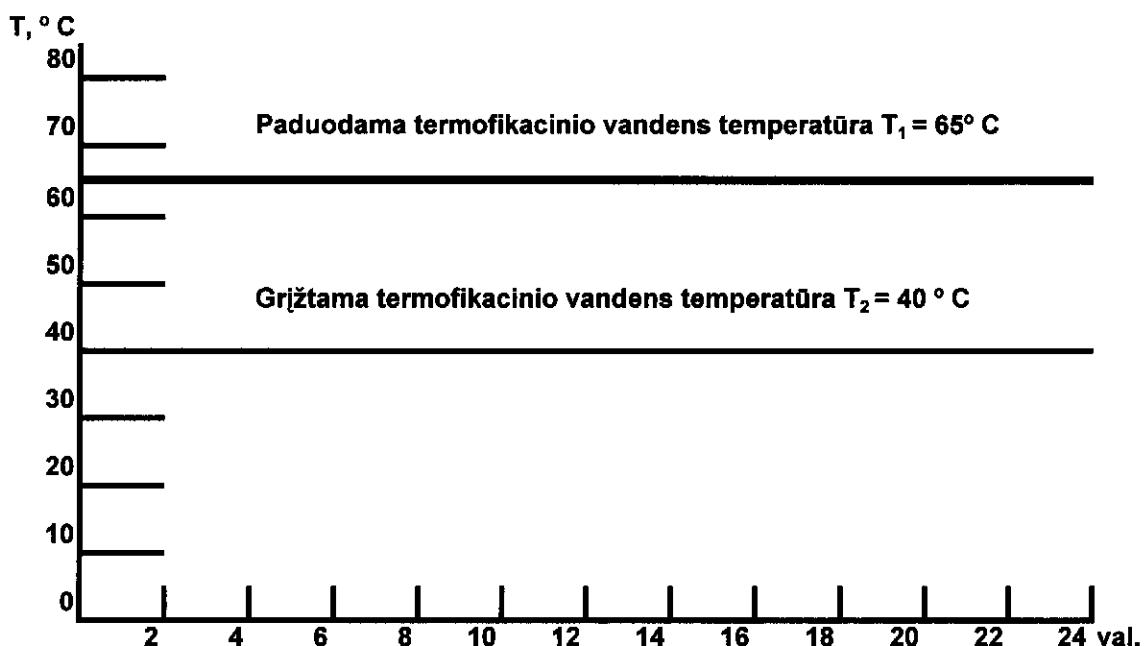

Pastabos:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti  $50 - 60^{\circ}\text{C}$ .
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau  $10^{\circ}\text{C}$ .
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leistinas nukrypimas:  $T_2 = +3^{\circ}\text{C}$ .

Sudarė: katilinių techninės grupės viršininkas

Paulius Ščiupokas