



Valstybinė energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos
Klaipėdos teritorinis skyrius
Skyriaus vedėjas
Viktoras Alekna



SUDERINTA

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Antanas Bagužis



TVIRTINTI

UAB „Plungės šilumos tinklai“

Techninio direktoriaus


Romas Luotė

2018-09-07

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

2018/2019 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas Plungės rajono kaimų katilinėms, dirbančioms pagal temperatūrinį režimą 85/60 °C

T _{oro} , °C	T _{pad} , °C	T _{gr} , °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65,8	43,6
-1	66,6	44,2
-2	67,2	45,8
-3	68	46,4
-4	68,8	47
-5	69,6	47,6
-6	70,4	48,2
-7	71,2	48,8
-8	72	49,4
-9	72,8	50
-10	73,6	50,6
-11	74,4	51,2
-12	75,2	51,8
-13	76	52,4
-14	76,8	53
-15	77,6	53,6
-16	78,4	54,2
-17	79,2	54,8
-18	80	55,4
-19	80,8	56
-20	81,6	56,6
-21	82,5	57,2
-22	83,6	57,8
-23	85	58,5

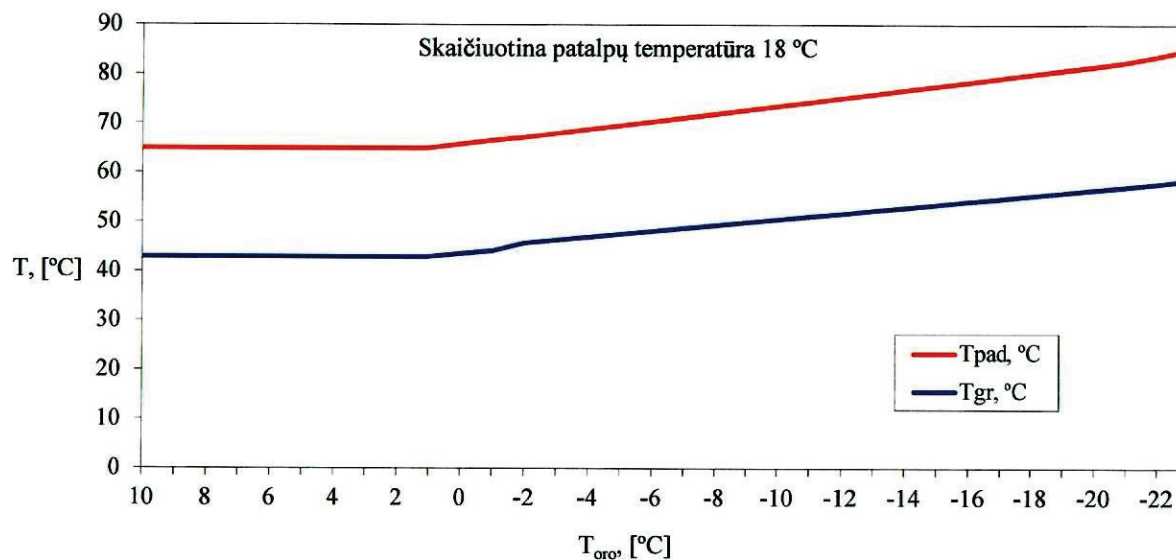

Pastaba: lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -23 °C, pakelti paduodamą slėgį 1 baru. Automatizuotuose šilumos punktuose pagal poreikį pakelti šildymo kreivės nuolydį.

Sudarė: katilinių viršininkas

Paulius Ščupokas