




Valstybinė energetikos inspekcija
 Energetikos ministerijos
 Klaipėdos teritorinis skyrius
 Skaitmeninis skyrius
 Skaitmeninio skyriaus vedėjas
 Viktoras Alekna
 2018/10-01




SUDERINTA
 Plungės rajono savivaldybės
 administracijos direktorius
 Gintaras Bagužis
 UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“



TVIRTINU
 Uždaroji akcinis bendrovė
 UAB „Plungės šilumos tinklai“
 Technikos direktorius
 Romas Luotė
 2018/09-07
 Plungės šilumos tinklai

2018/2019 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas, Plungės m. V. Mačernio ir Lentėnų gatvių katilinėms, dirbančioms pagal temperatūrinį režimą 95/60 °C

Toro, °C	T _{pad} , °C	T _{gr} , °C
10	65	43
9	65	43
8	65	43
7	65	43
6	65	43
5	65	43
4	65	43
3	65	43
2	65	43
1	65	43
0	65	43
-1	66,4	43,6
-2	67,7	44,2
-3	69,1	44,8
-4	70,5	45,4
-5	71,8	46
-6	73,2	46,6
-7	74,5	47,2
-8	75,9	47,8
-9	77,3	48,4
-10	78,6	49
-11	80	49,6
-12	81,4	50,2
-13	82,7	50,8
-14	84,1	51,4
-15	85,5	52
-16	86,8	52,6
-17	88,2	53,2
-18	89,5	53,8
-19	90,9	54,4
-20	92,3	55
-21	93,6	55,6
-22	95	56,2
-23	95	56,2

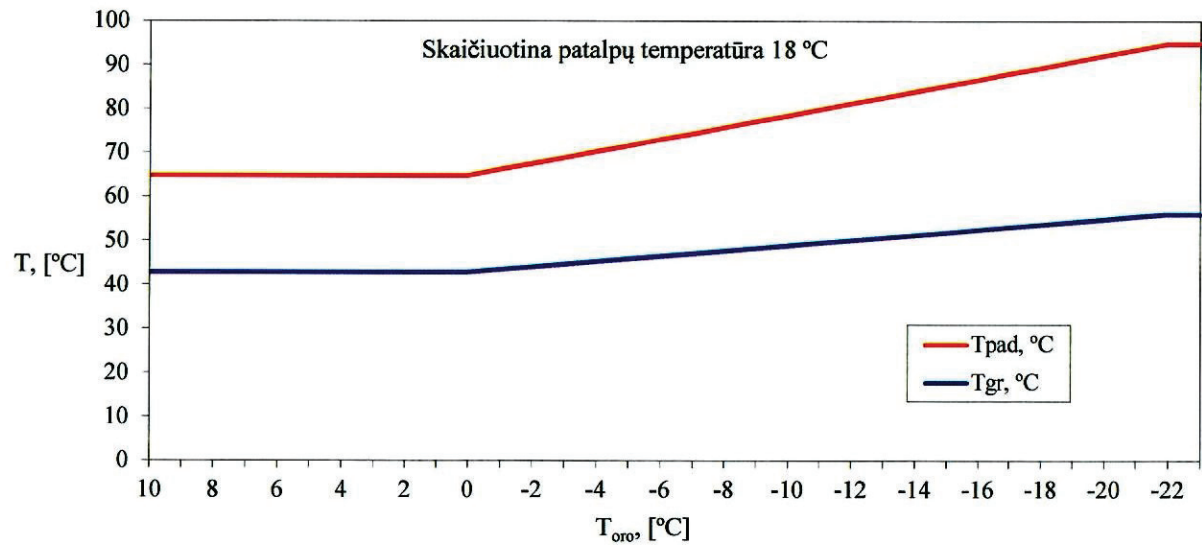

Pastaba: lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -23 °C, pakelti paduodamą slėgį 1 baru. Automatizuotuose šilumos punktuose pagal poreikį pakelti šildymo kreivės nuolydį.

Sudarė: katilinių viršininkas

Paulius Ščupokas